

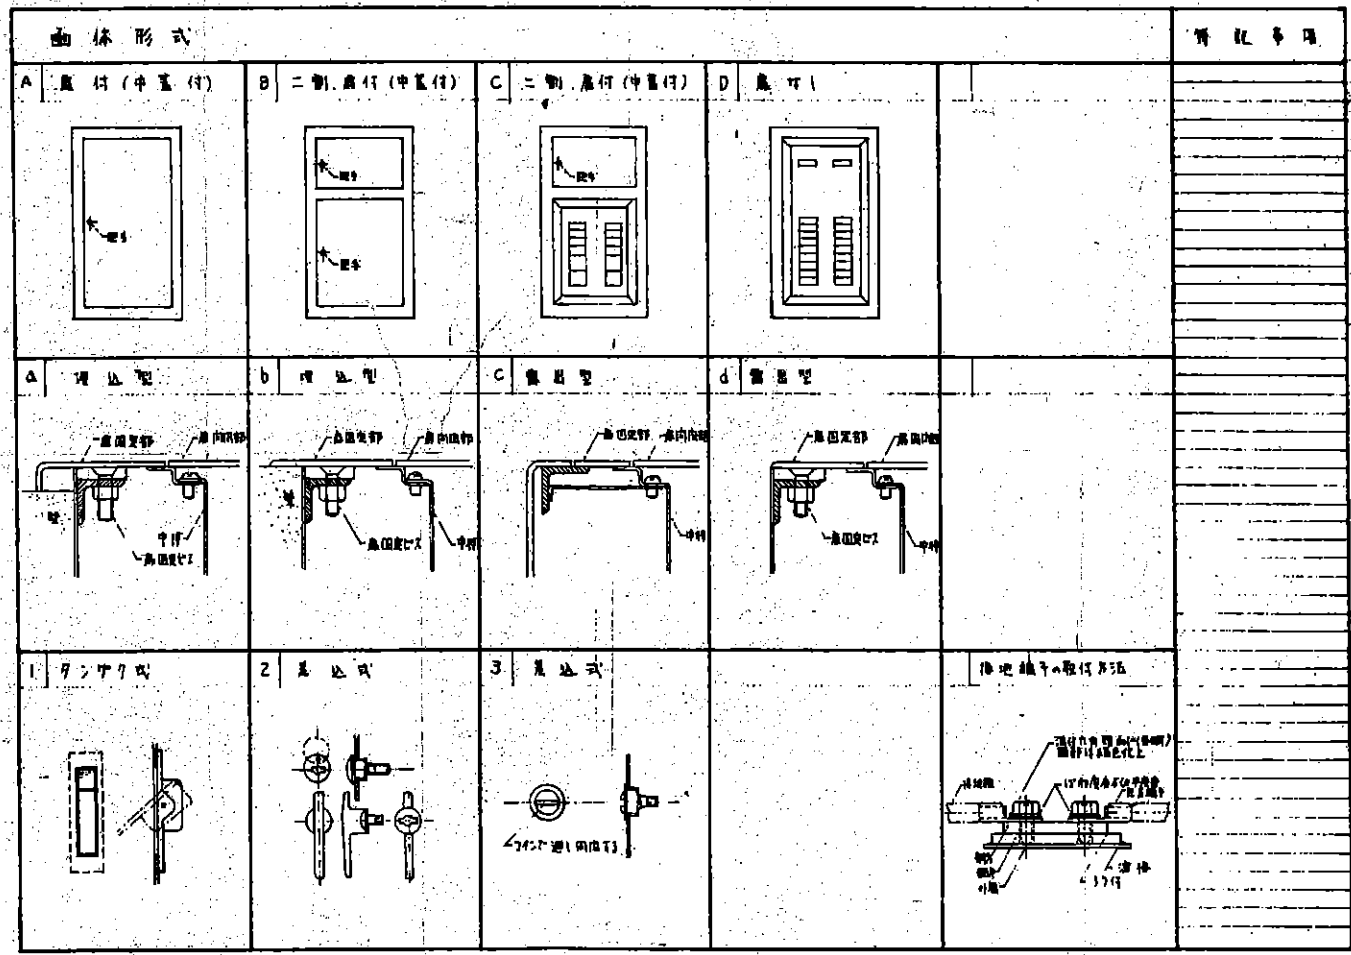
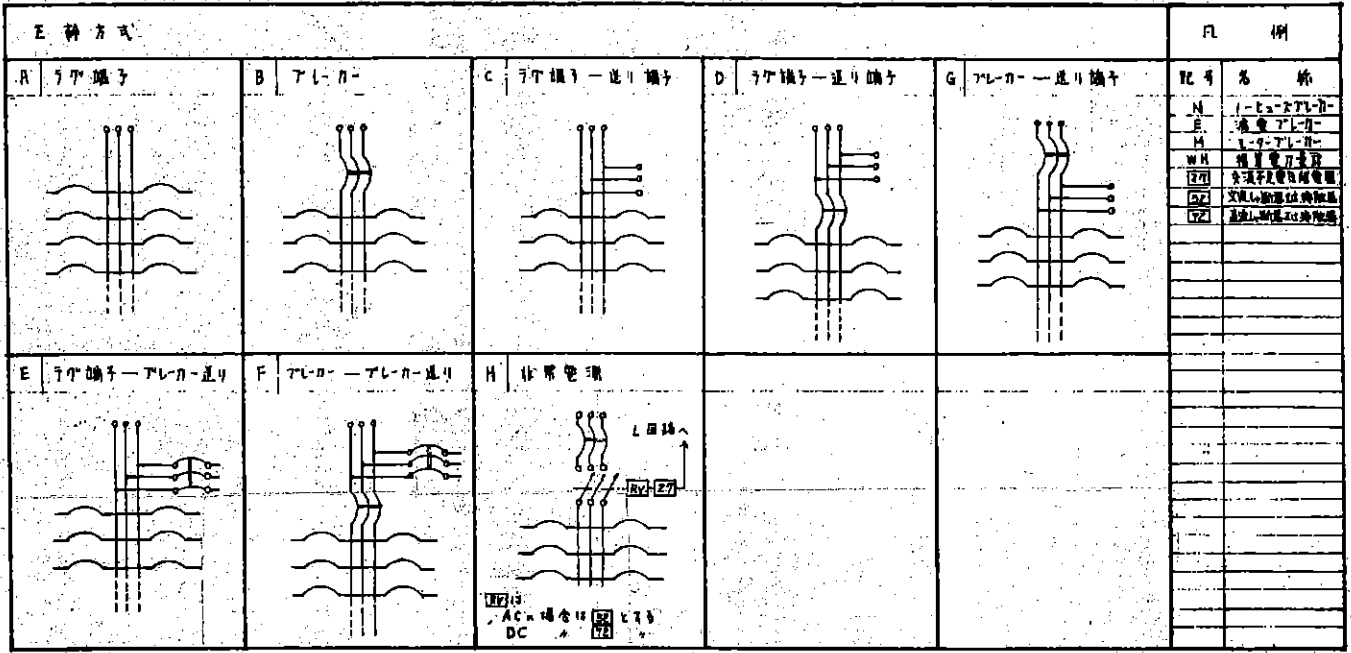



基本回路図								操作方式
① 電源線	② 直入起動	③ 直入起動	④ 直入起動、自動	⑤ 直入起動、自動停止	⑥ Y-Δ起動	⑦ Y-Δ起動、自動	⑧ Y-Δ起動、自動停止	記号 B 停止スイッチ C 操作スイッチ E 温度スイッチ H 温度スイッチ L 温度スイッチ P 温度スイッチ Y 温度スイッチ FR 温度スイッチ G 温度スイッチ G ₁ 温度スイッチ G ₂ 温度スイッチ G ₃ 温度スイッチ G ₄ 温度スイッチ G ₅ 温度スイッチ
⑨ 電圧検出回路	⑩ 電圧検出回路	⑪ 電圧検出回路	⑫ 制御回路	⑬ Y ₁ 制御回路	⑭ Y ₂ 制御回路	⑮ Y ₃ 制御回路		
制御回路展開接続図								凡例
① 動	② 動・動	③ 動・動	④ 自動・手動	⑤ 自動・手動	⑥ 自動	⑦ 給水禁止排水	記号 M モーターブレーカー N ノーモータブレーカー E 漏電アレーガー	
⑧ 高水位警報付給水	⑨ 高水位警報付排水	⑩ 高水位警報付給水禁止排水	⑪ 液面表示警報用					
⑫ 高水位警報、空転防止給水	⑬ 自動交互運転、高水位警報、空転防止給水	⑭ 自動交互運転、漏水警報付排水						
⑯ 自動交互、同時運転、漏水警報付排水	⑰ 消化ポンプ自動起動							


設備名称 形式	電圧方式	幹線番号	電線規格 mm ²	主幹方式 合計 VA	A 相分回線 回路						B 相分回線 回路						備 考		
					回路 番号	設備名称	消費電力 (VA)	使用電圧 (V)	相数 種類	電圧 降下 V/A/T	回路 番号	設備名称	消費電力 (VA)	使用電圧 (V)	相数 種類	電圧 降下 V/A/T			
L-1	100/200	CVT 60	HCB 3P 225/150	21990 VA	①	非常照明	50	100	N	3	50/20	③		50	100	N	3	50/20	21.72 回路内 の 電圧降下 は、 本 表 に 示 す
					②	水-IL	1440				④	水-IL	1440						
					③	非常照明	50				⑤	非常照明	1600						
					④	水-子	800				⑥	非常照明	580						
					⑤	非常照明	1510				⑦	非常照明	1340						
					⑥	非常照明	1440				⑧	非常照明	1490						
					⑦	非常照明	1440				⑨	ロビー	700						
					⑧	非常照明	1440				⑩	水-子	700						
					⑨	非常照明	1440				⑪	非常照明	900						
					⑩	非常照明	1440				⑫	非常照明	1500						
L-2	100/200	CVT 60	HCB 3P 225/150	2146 VA	⑪	非常照明	50	100	N	3	50/20	⑬	非常照明	50	100	N	3	50/20	21.72 回路内 の 電圧降下 は、 本 表 に 示 す
					⑫	水-IL	1440				⑭	非常照明	1600						
					⑬	非常照明	50				⑮	非常照明	580						
					⑭	水-子	800				⑯	非常照明	1340						
					⑮	非常照明	1510				⑰	非常照明	1490						
					⑯	非常照明	1440				⑱	非常照明	1440						
					⑰	非常照明	1440				⑲	非常照明	1440						
					⑱	非常照明	1440				⑳	非常照明	1440						
					⑲	非常照明	1440				㉑	非常照明	1440						
					㉑	非常照明	1440				㉒	非常照明	1440						
PL-1	100/200	CVT 100	HCB 3P 225/150	2146 VA	①	非常照明	50	100	N	3	50/20	③	非常照明	50	100	N	3	50/20	21.72 回路内 の 電圧降下 は、 本 表 に 示 す
					②	水-IL	1440				④	非常照明	1600						
					③	非常照明	50				⑤	非常照明	580						
					④	水-子	800				⑥	非常照明	1340						
					⑤	非常照明	1510				⑦	非常照明	1490						
					⑥	非常照明	1440				⑧	非常照明	1440						
					⑦	非常照明	1440				⑨	非常照明	1440						
					⑧	非常照明	1440				⑩	非常照明	1440						
					⑨	非常照明	1440				⑪	非常照明	1440						
					⑩	非常照明	1440				⑫	非常照明	1440						
PL-2	100/200	CVT 100	HCB 3P 225/150	2146 VA	⑪	非常照明	50	100	N	3	50/20	⑬	非常照明	50	100	N	3	50/20	21.72 回路内 の 電圧降下 は、 本 表 に 示 す
					⑫	水-IL	1440				⑭	非常照明	1600						
					⑬	非常照明	50				⑮	非常照明	580						
					⑭	水-子	800				⑯	非常照明	1340						
					⑮	非常照明	1510				⑰	非常照明	1490						
					⑯	非常照明	1440				⑱	非常照明	1440						
					⑰	非常照明	1440				⑲	非常照明	1440						
					⑱	非常照明	1440				⑳	非常照明	1440						
					㉑	非常照明	1440				㉒	非常照明	1440						
					㉒	非常照明	1440				㉓	非常照明	1440						

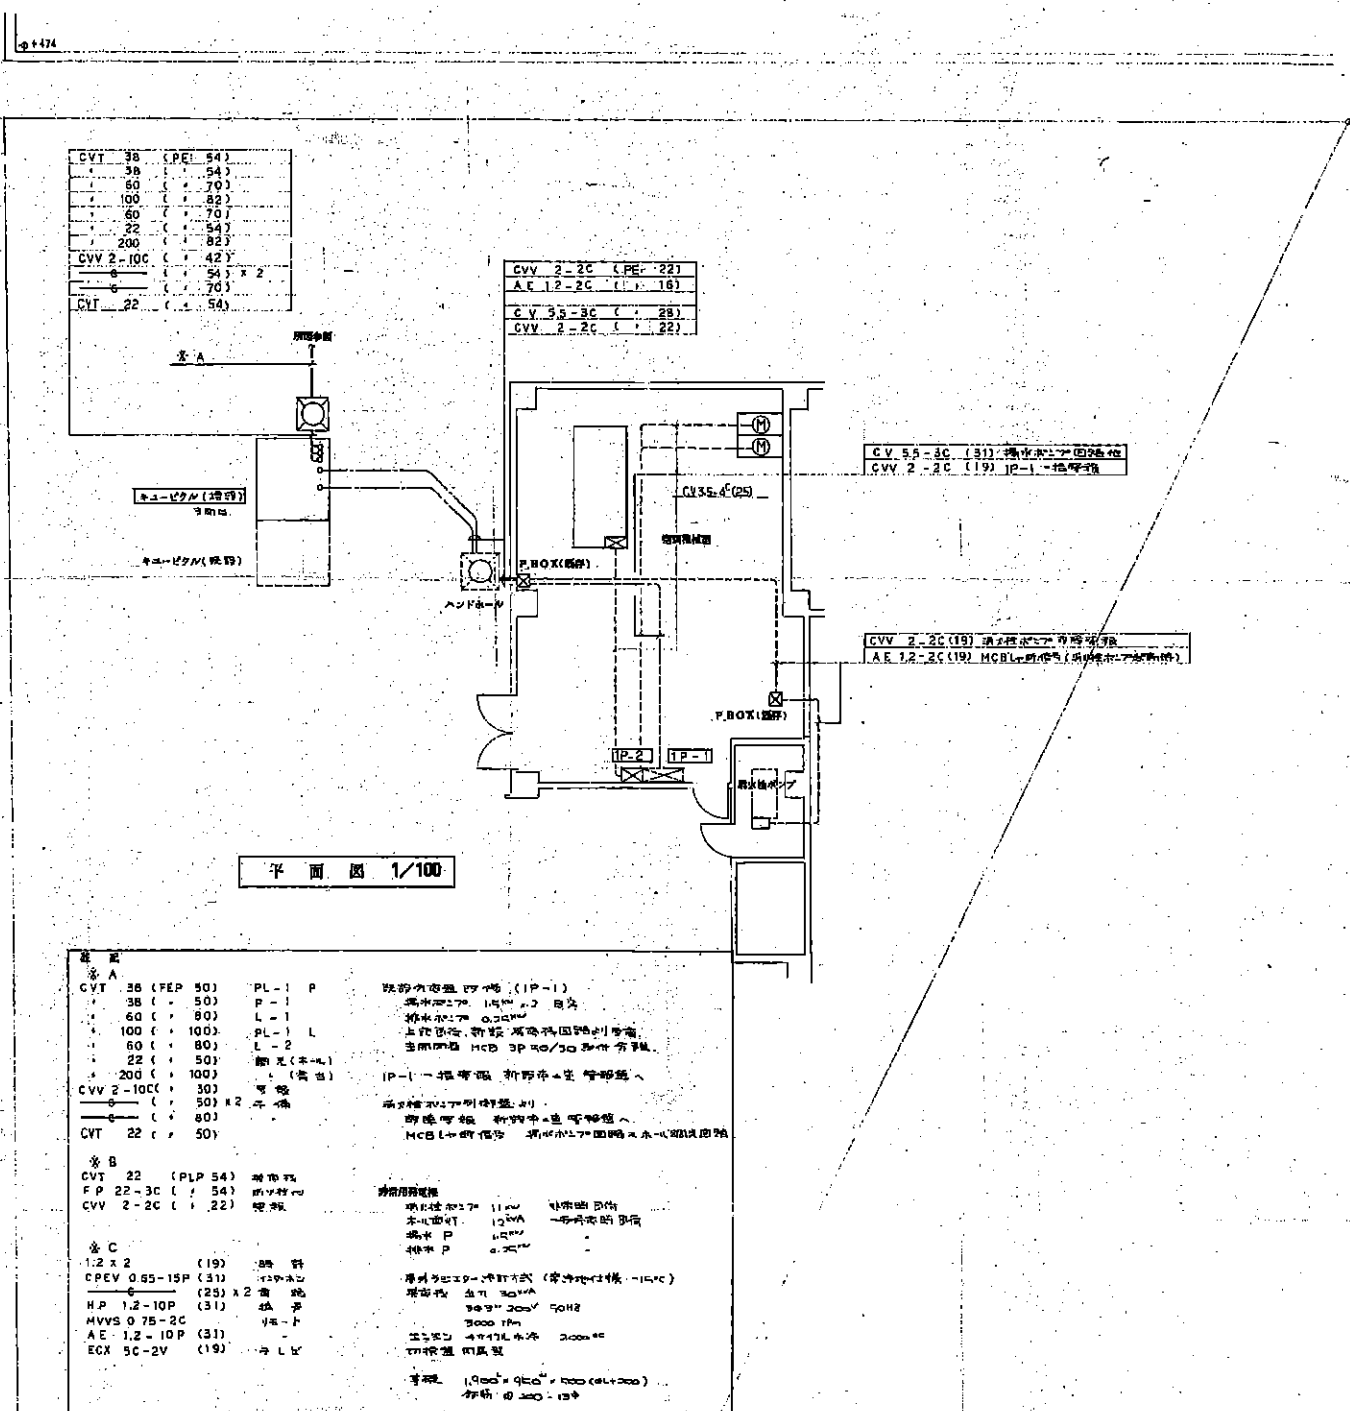


項目	単位	数量	消費電力 (VA)	使用電圧 (V)	相数	電圧降下	備考
非常照明	個	10	500	100	N	3	50/20
水-IL	個	10	1440				
非常照明	個	10	500				
水-子	個	10	800				
非常照明	個	10	1510				
非常照明	個	10	1440				
非常照明	個	10	1440				
非常照明	個	10	1440				
非常照明	個	10	1440				
非常照明	個	10	1440				

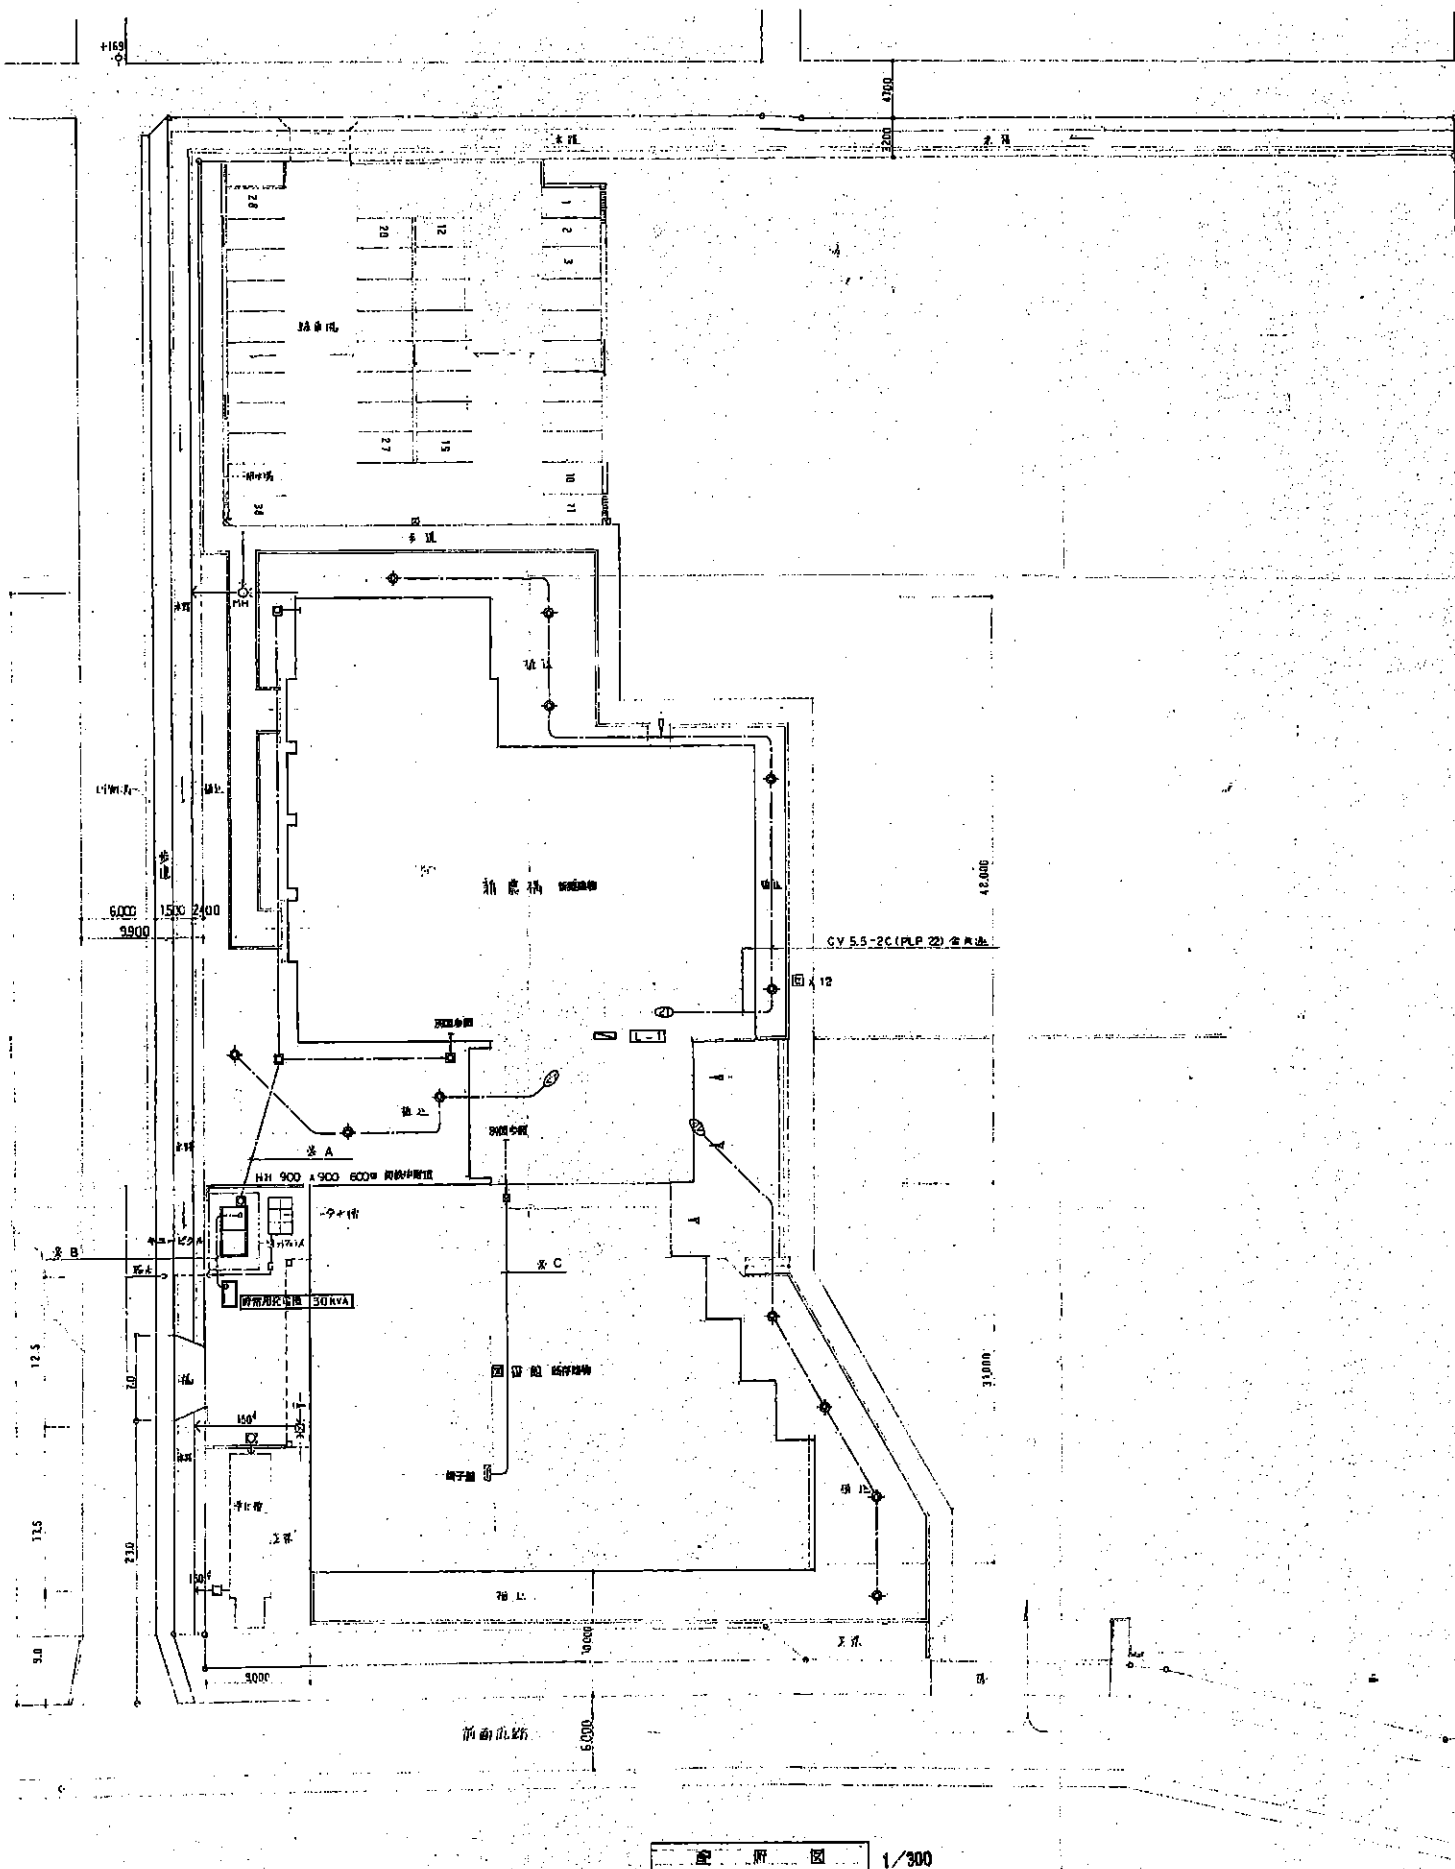


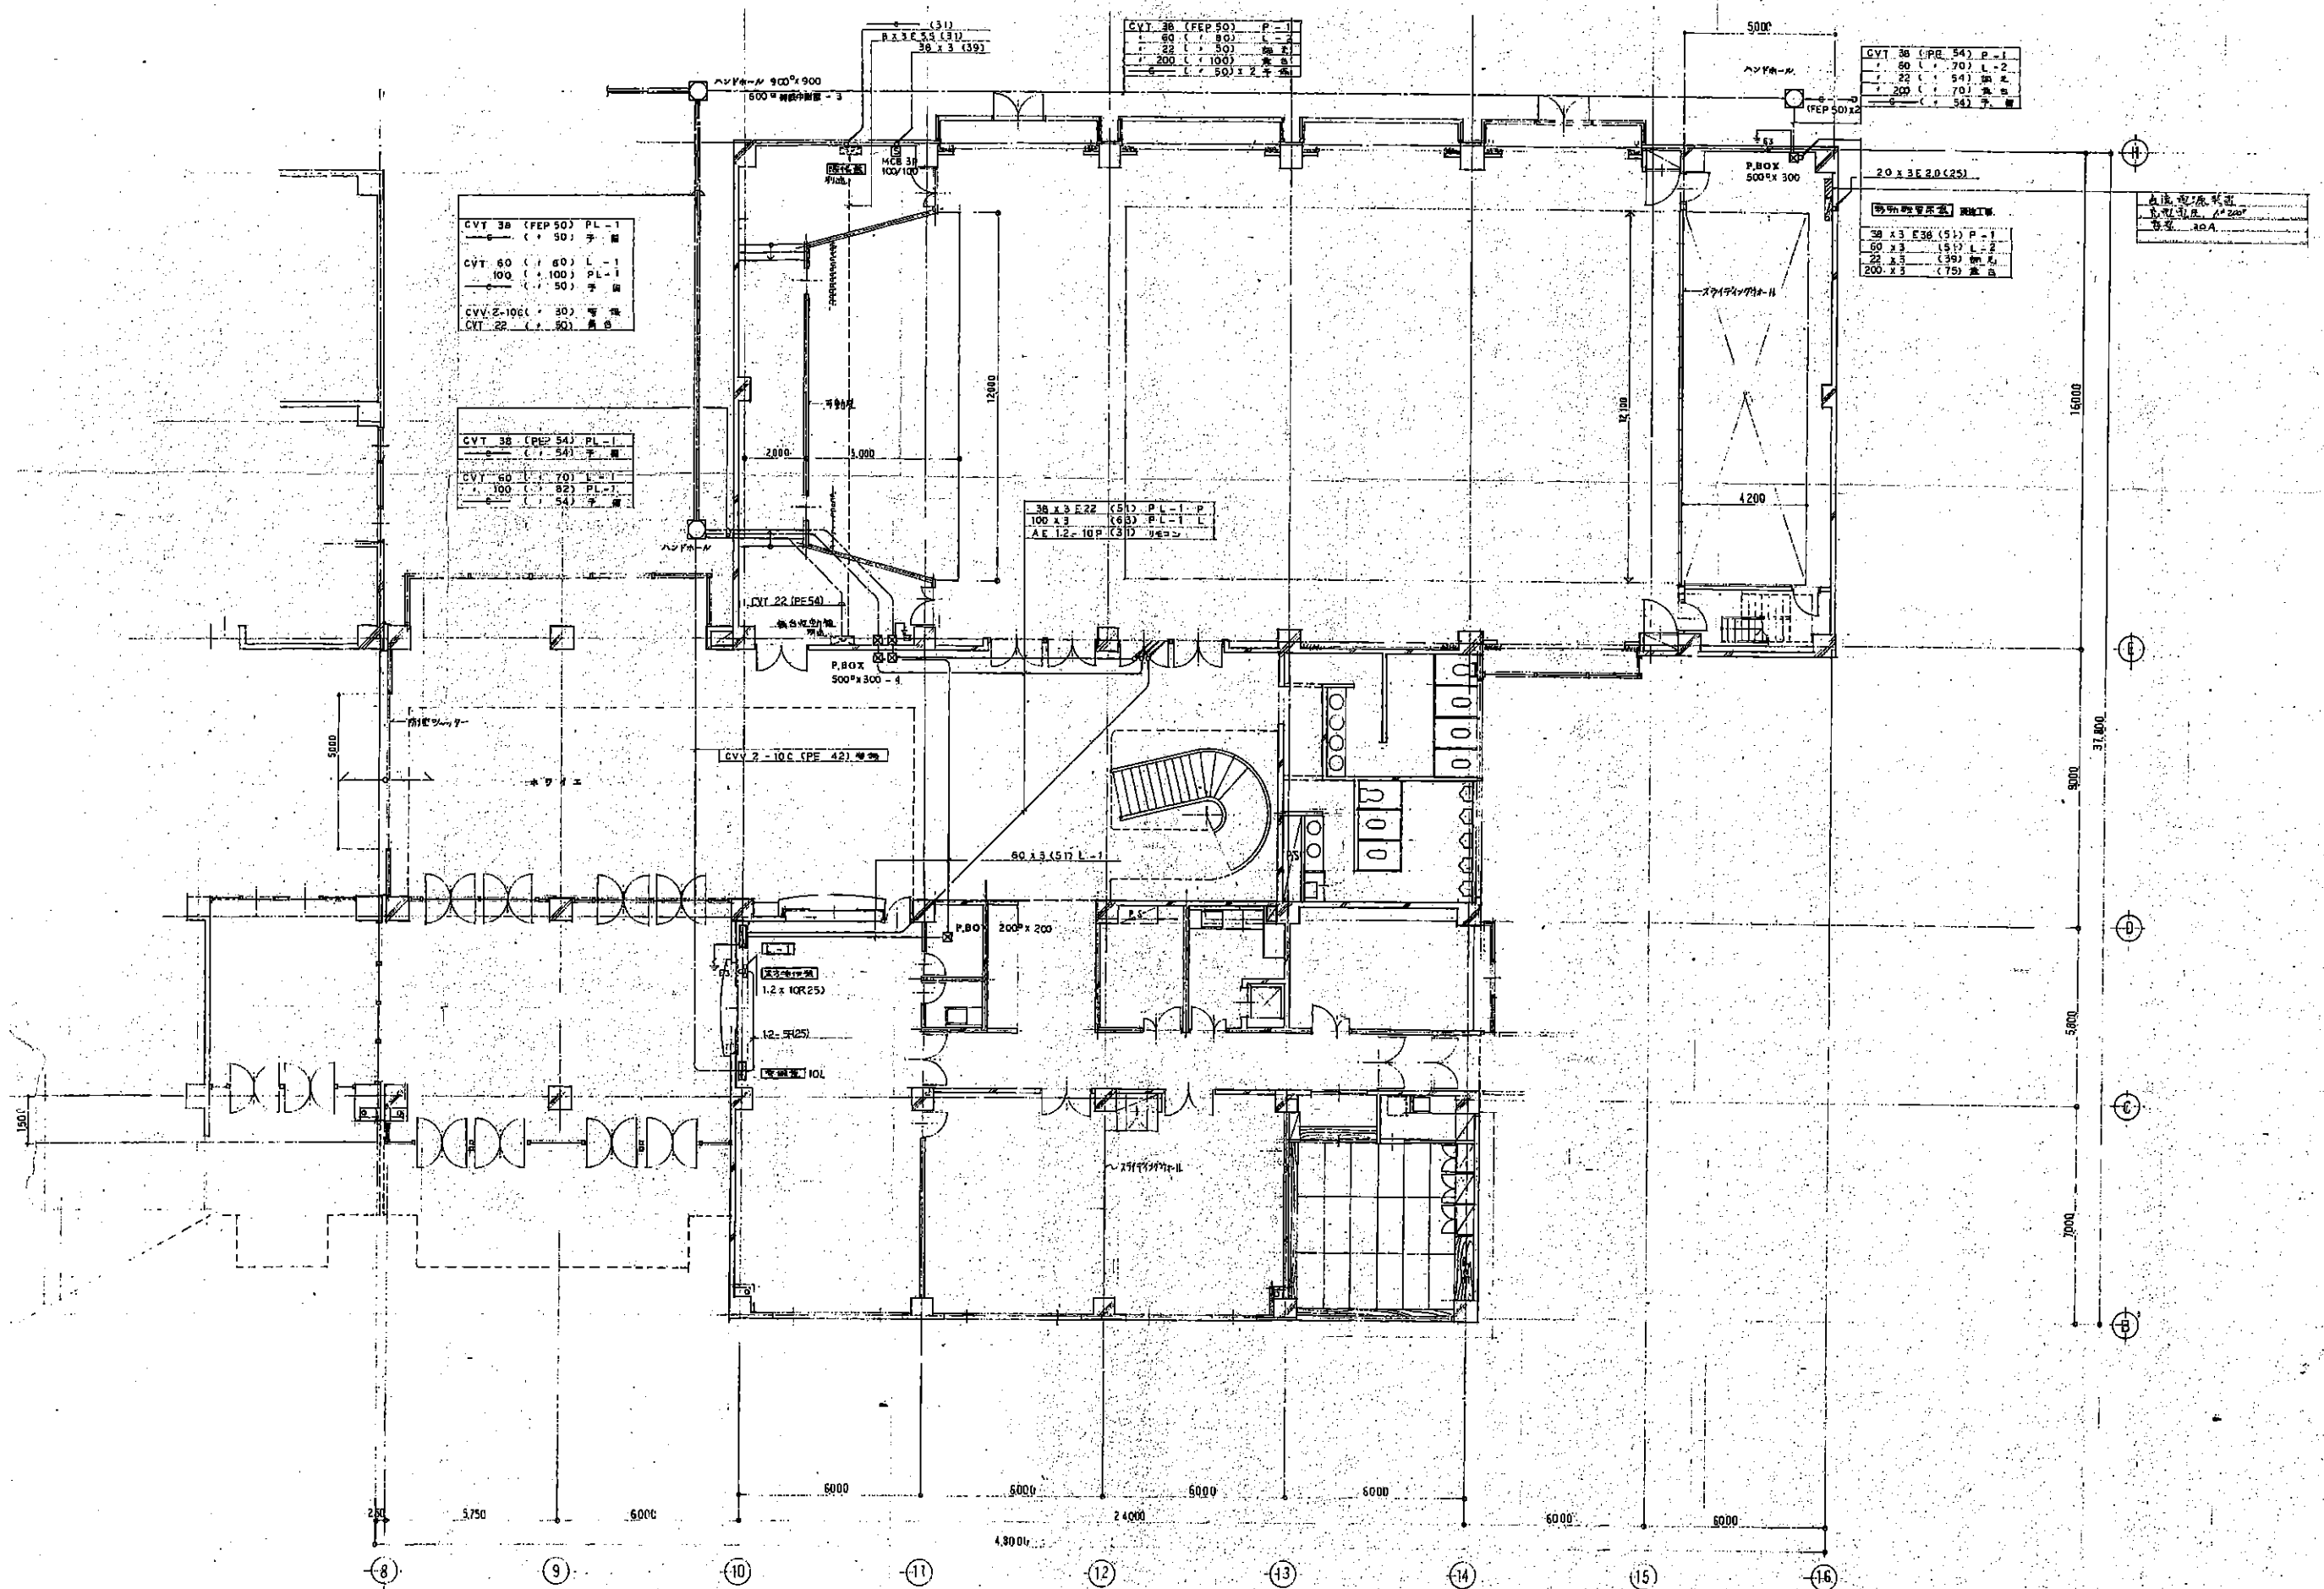

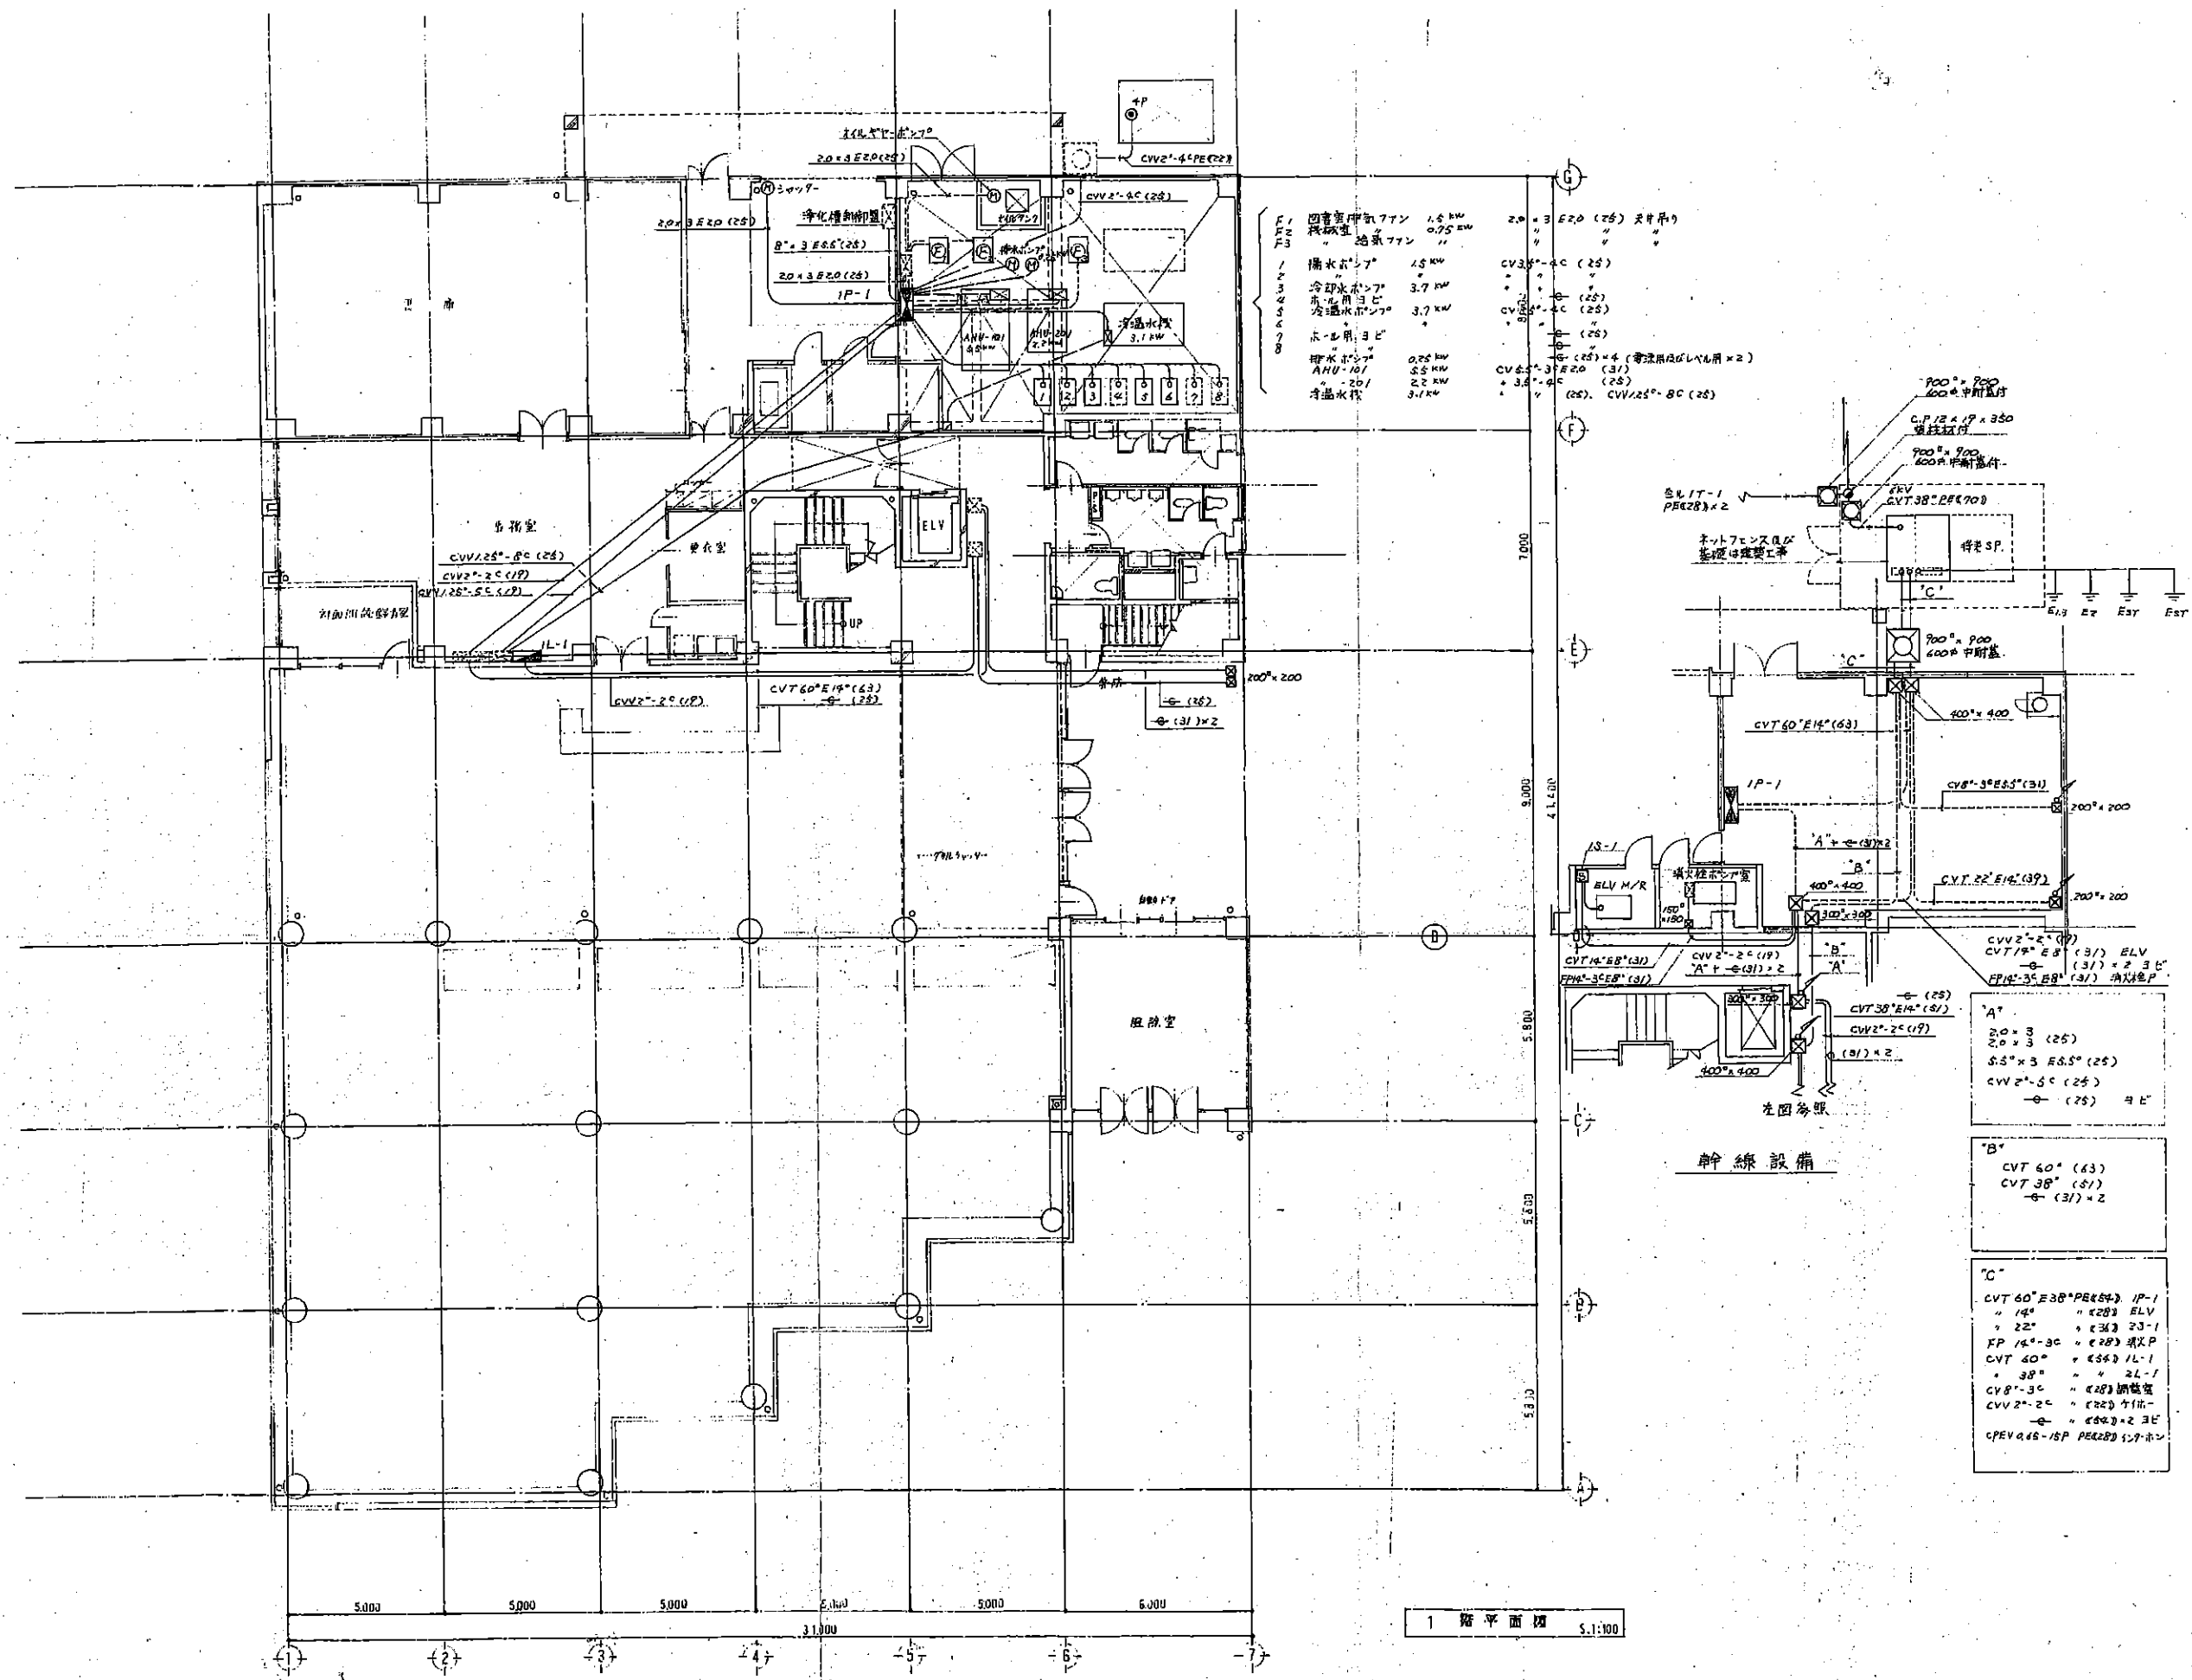


1 階平面図		S.1:100	
幹線動力設備工事		E/8	

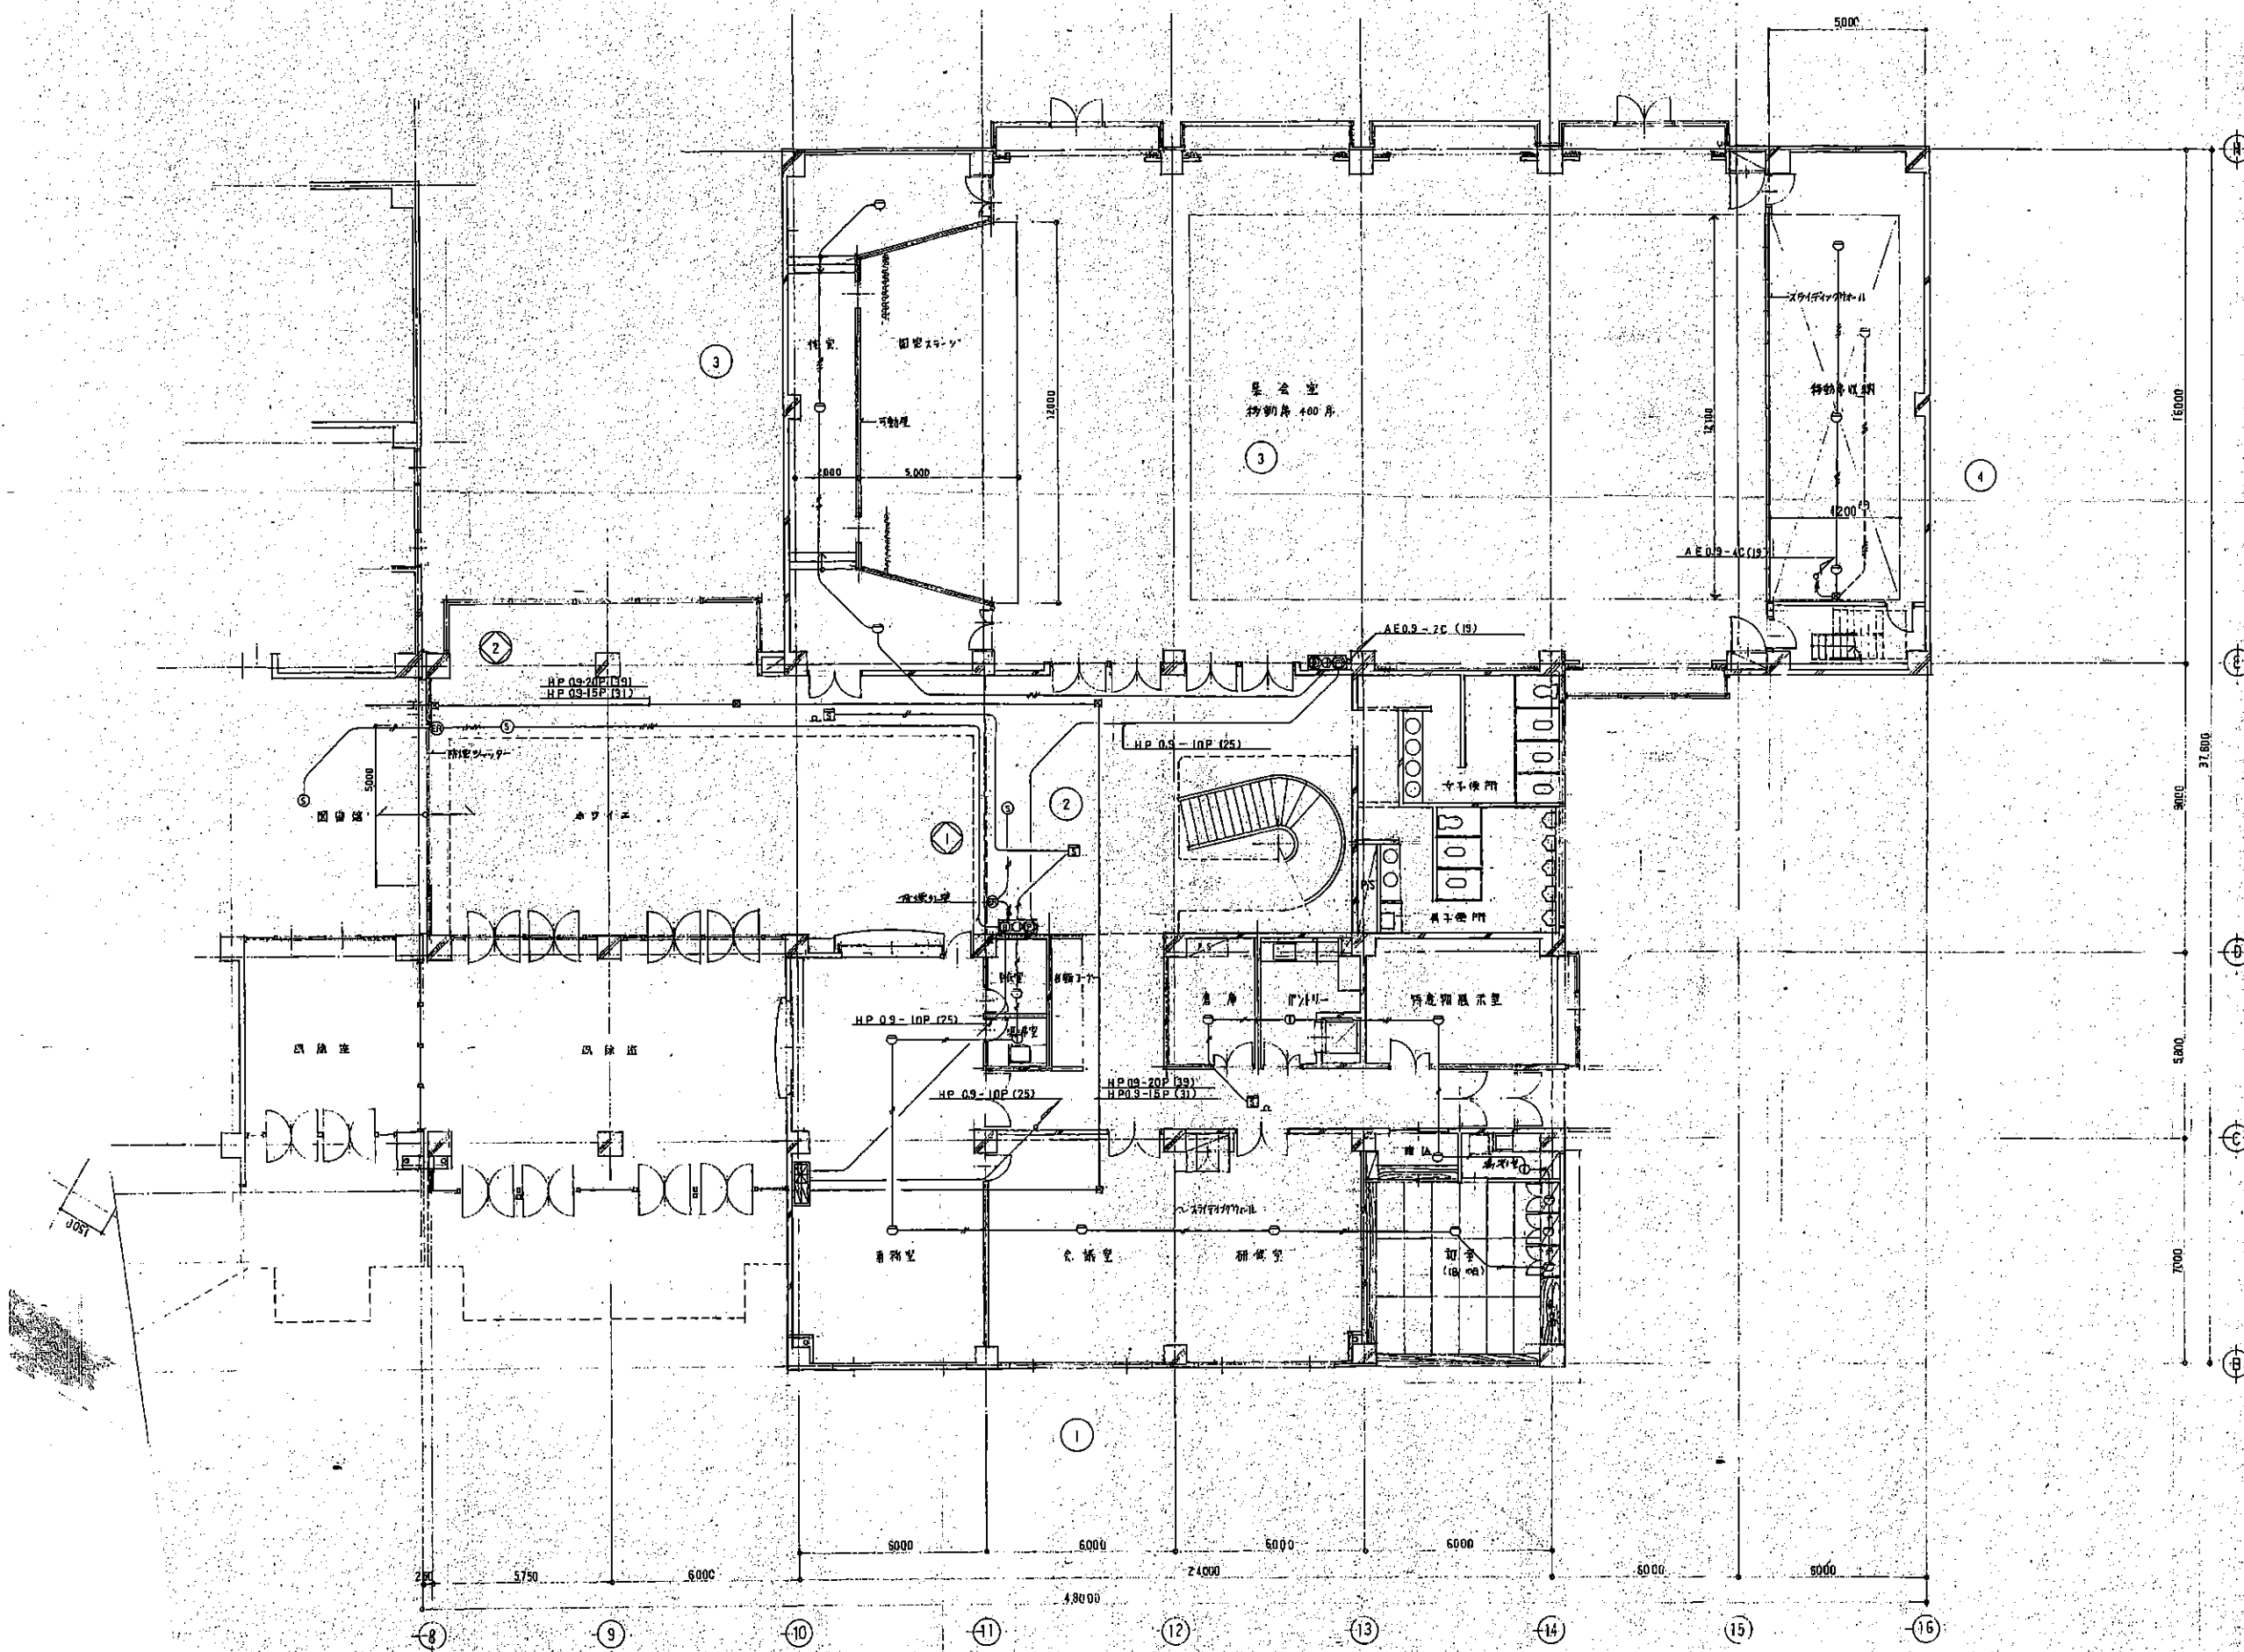

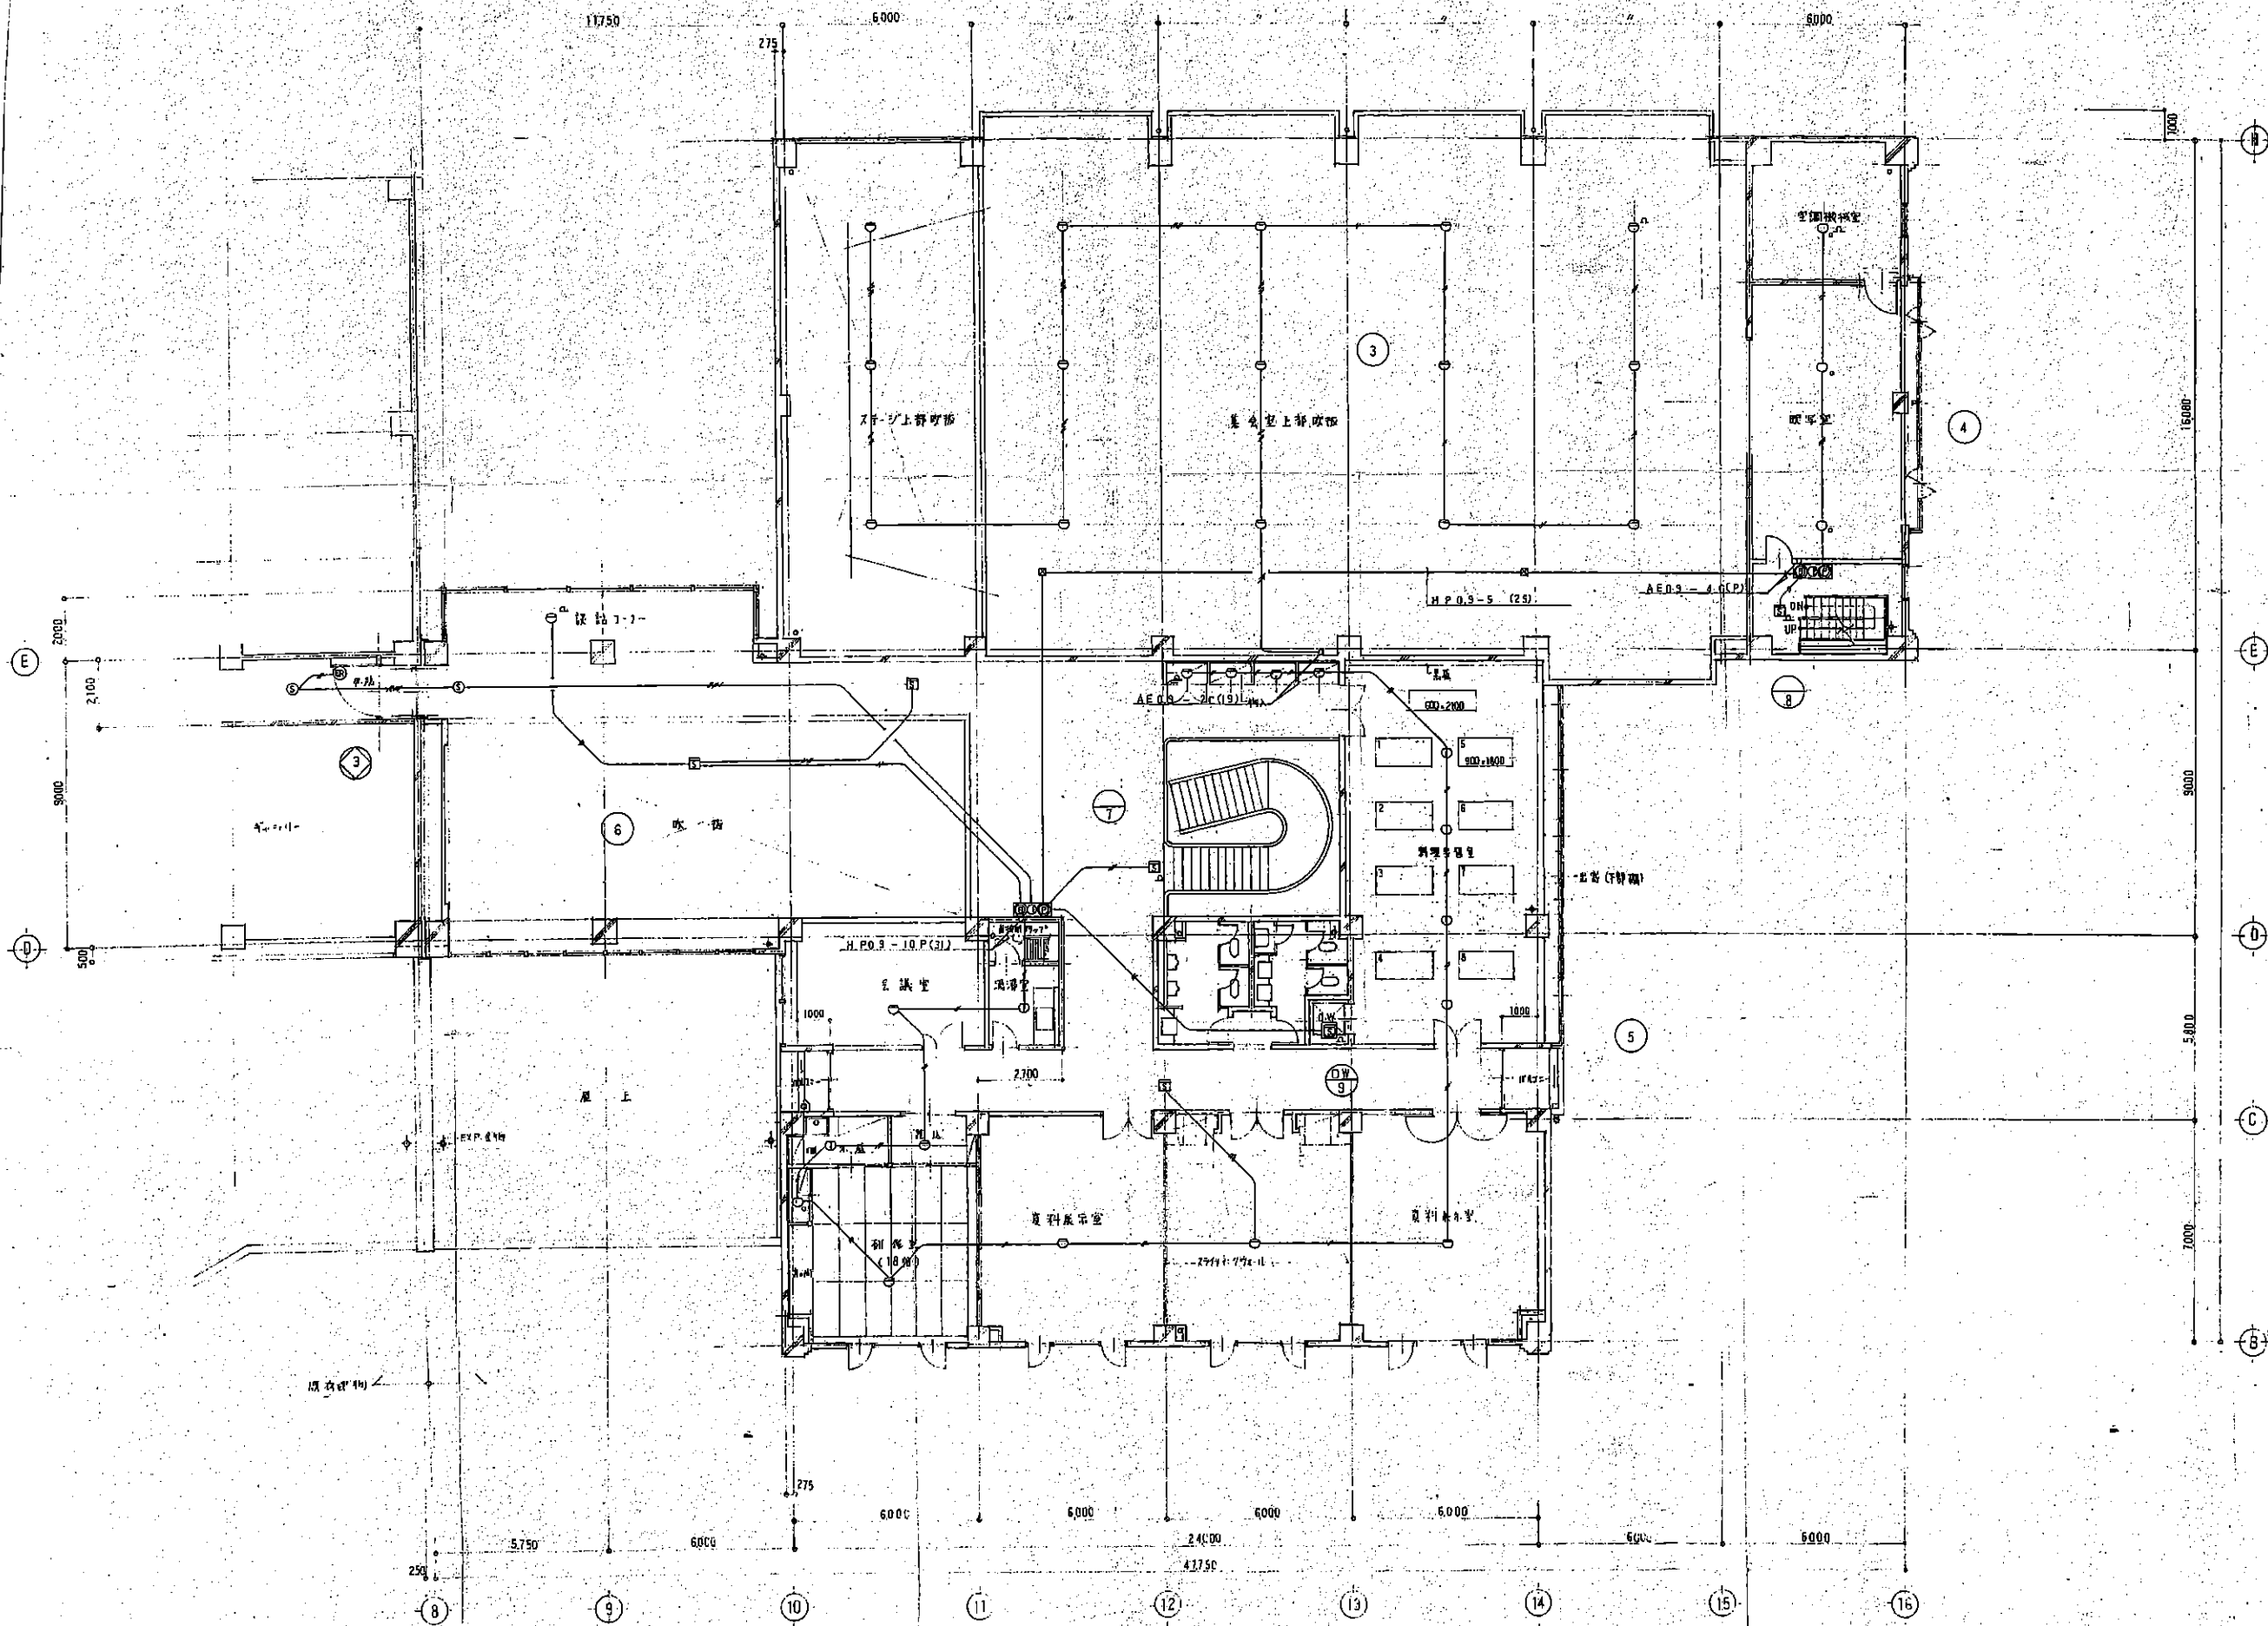

床面積 1F 1370.0 m ²		2階平面図 自動火災報知器配線図	S-1:100
2F 603.2 m ²			
合計 1973.2 m ²			

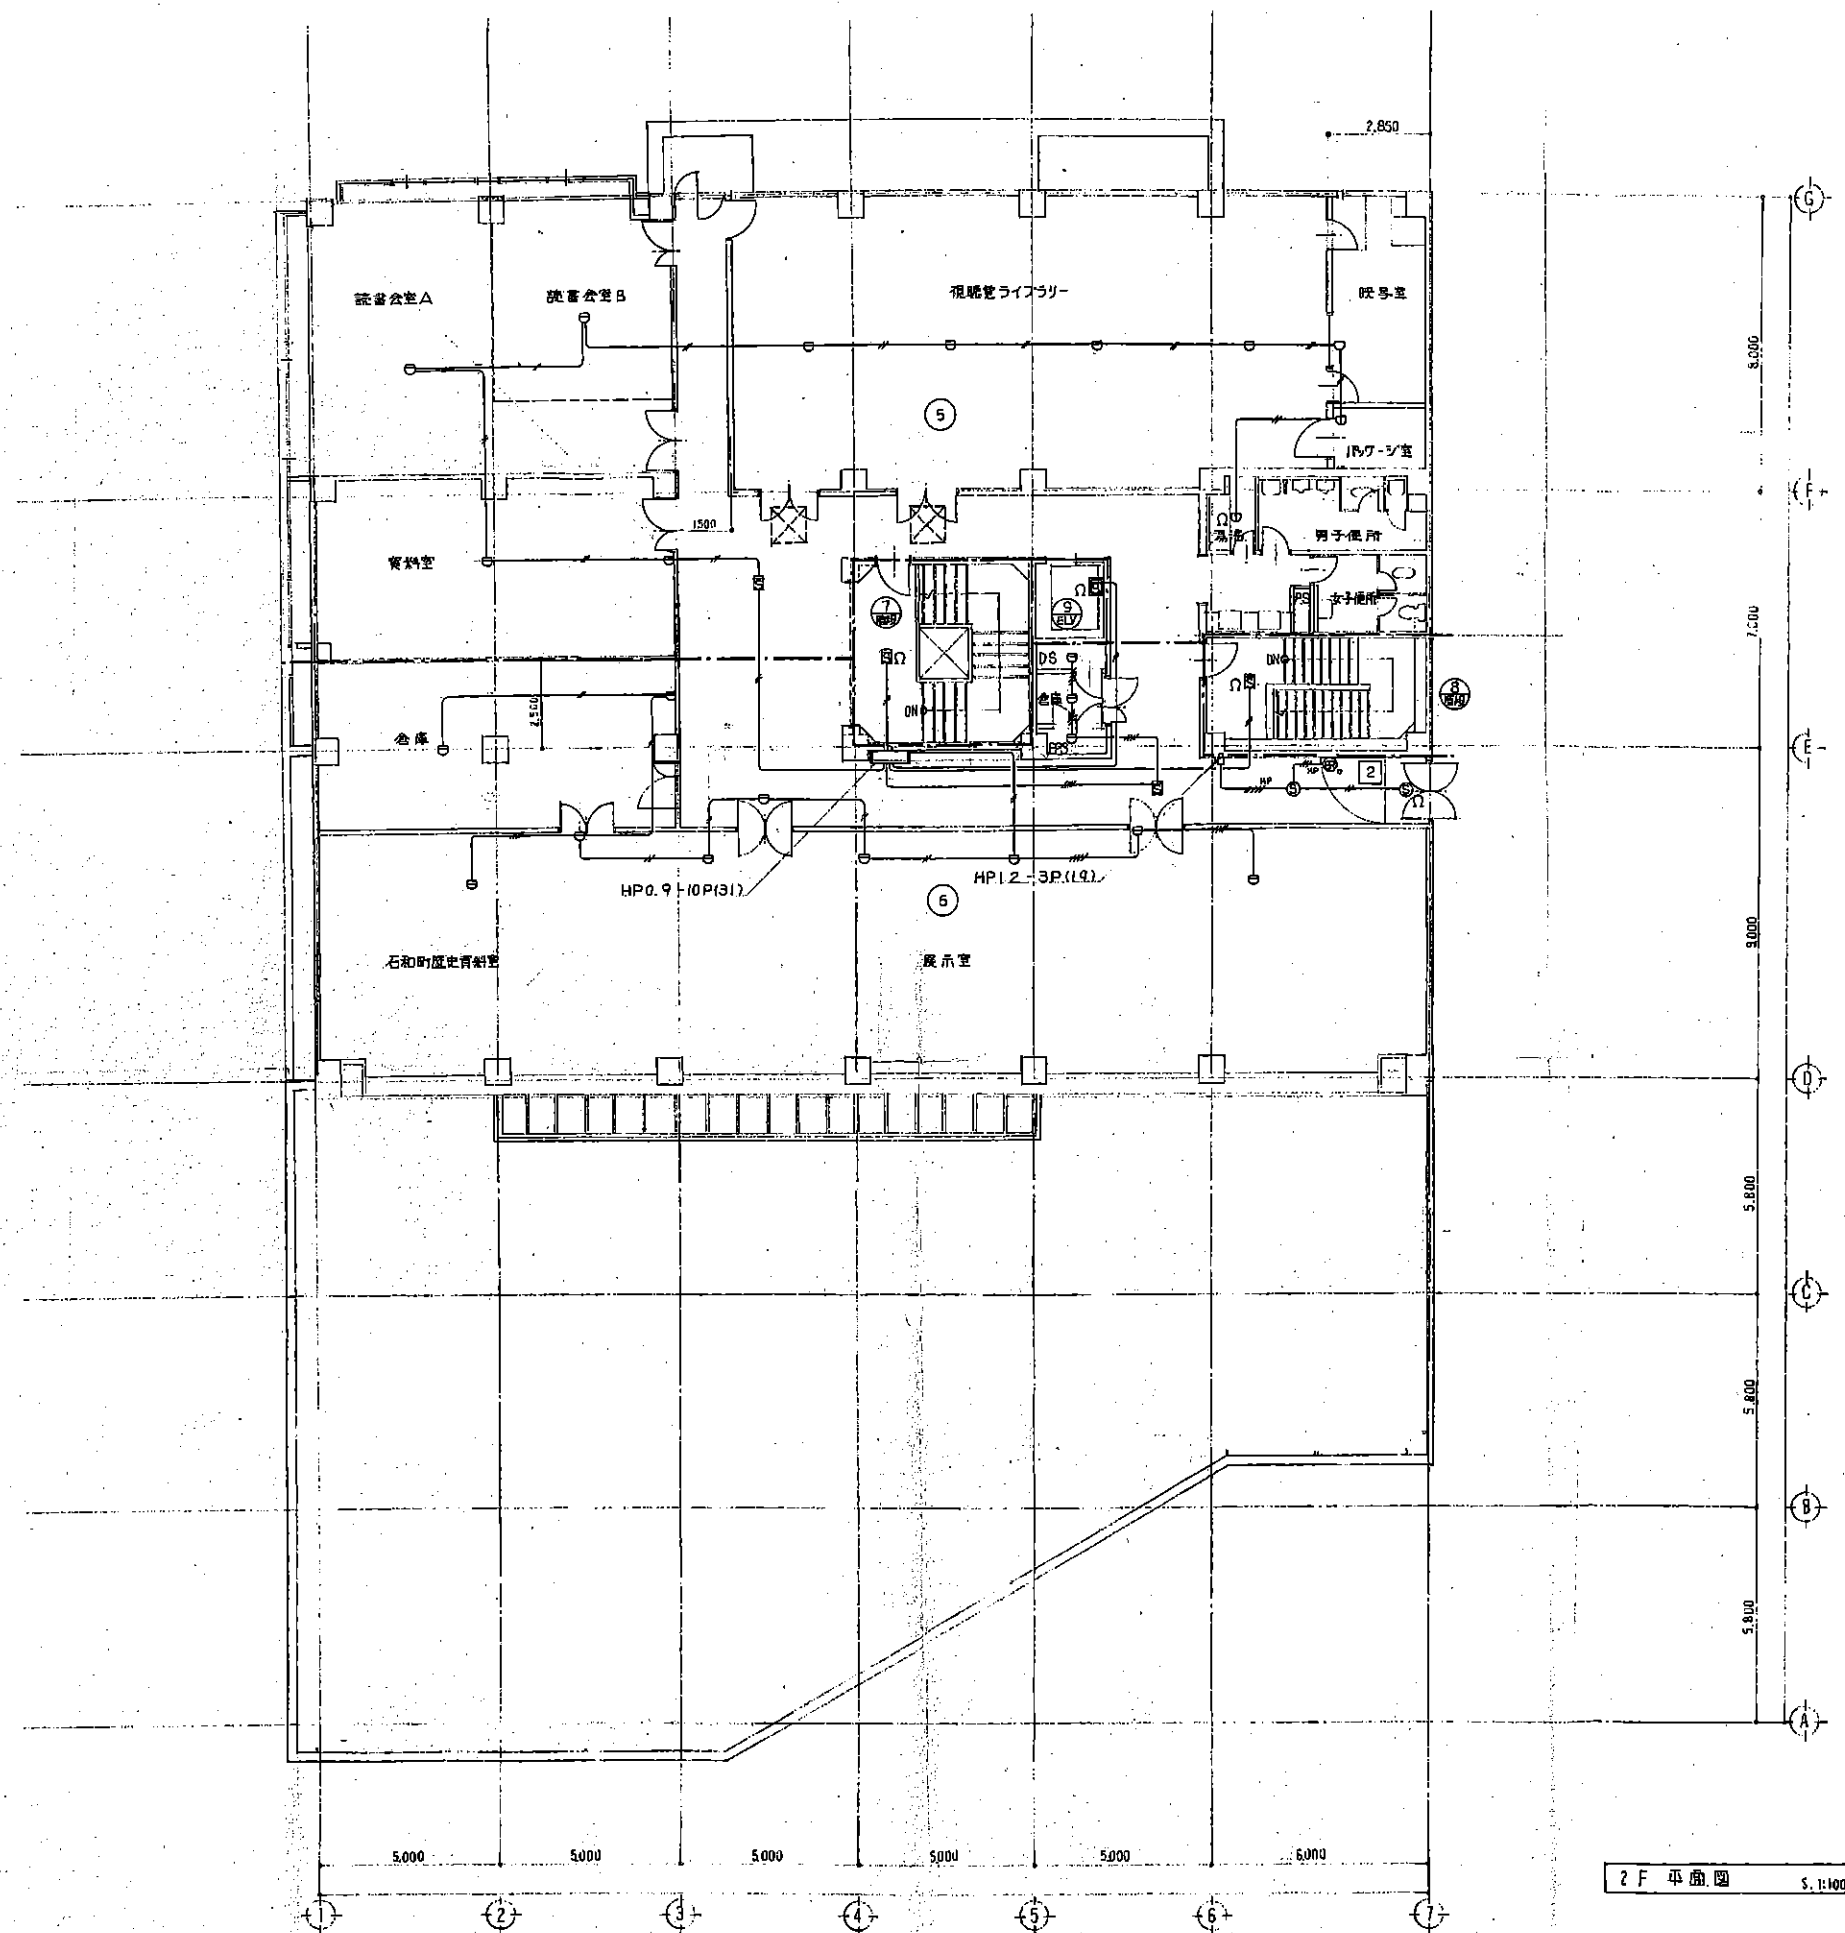

2 F 平面図 1:100

2 階平面図

火災報知設備工事

1:100